



**Bilaga 2 till
tjänsteutlåtande
2003-03-28
Dnr: 02-920-1202**

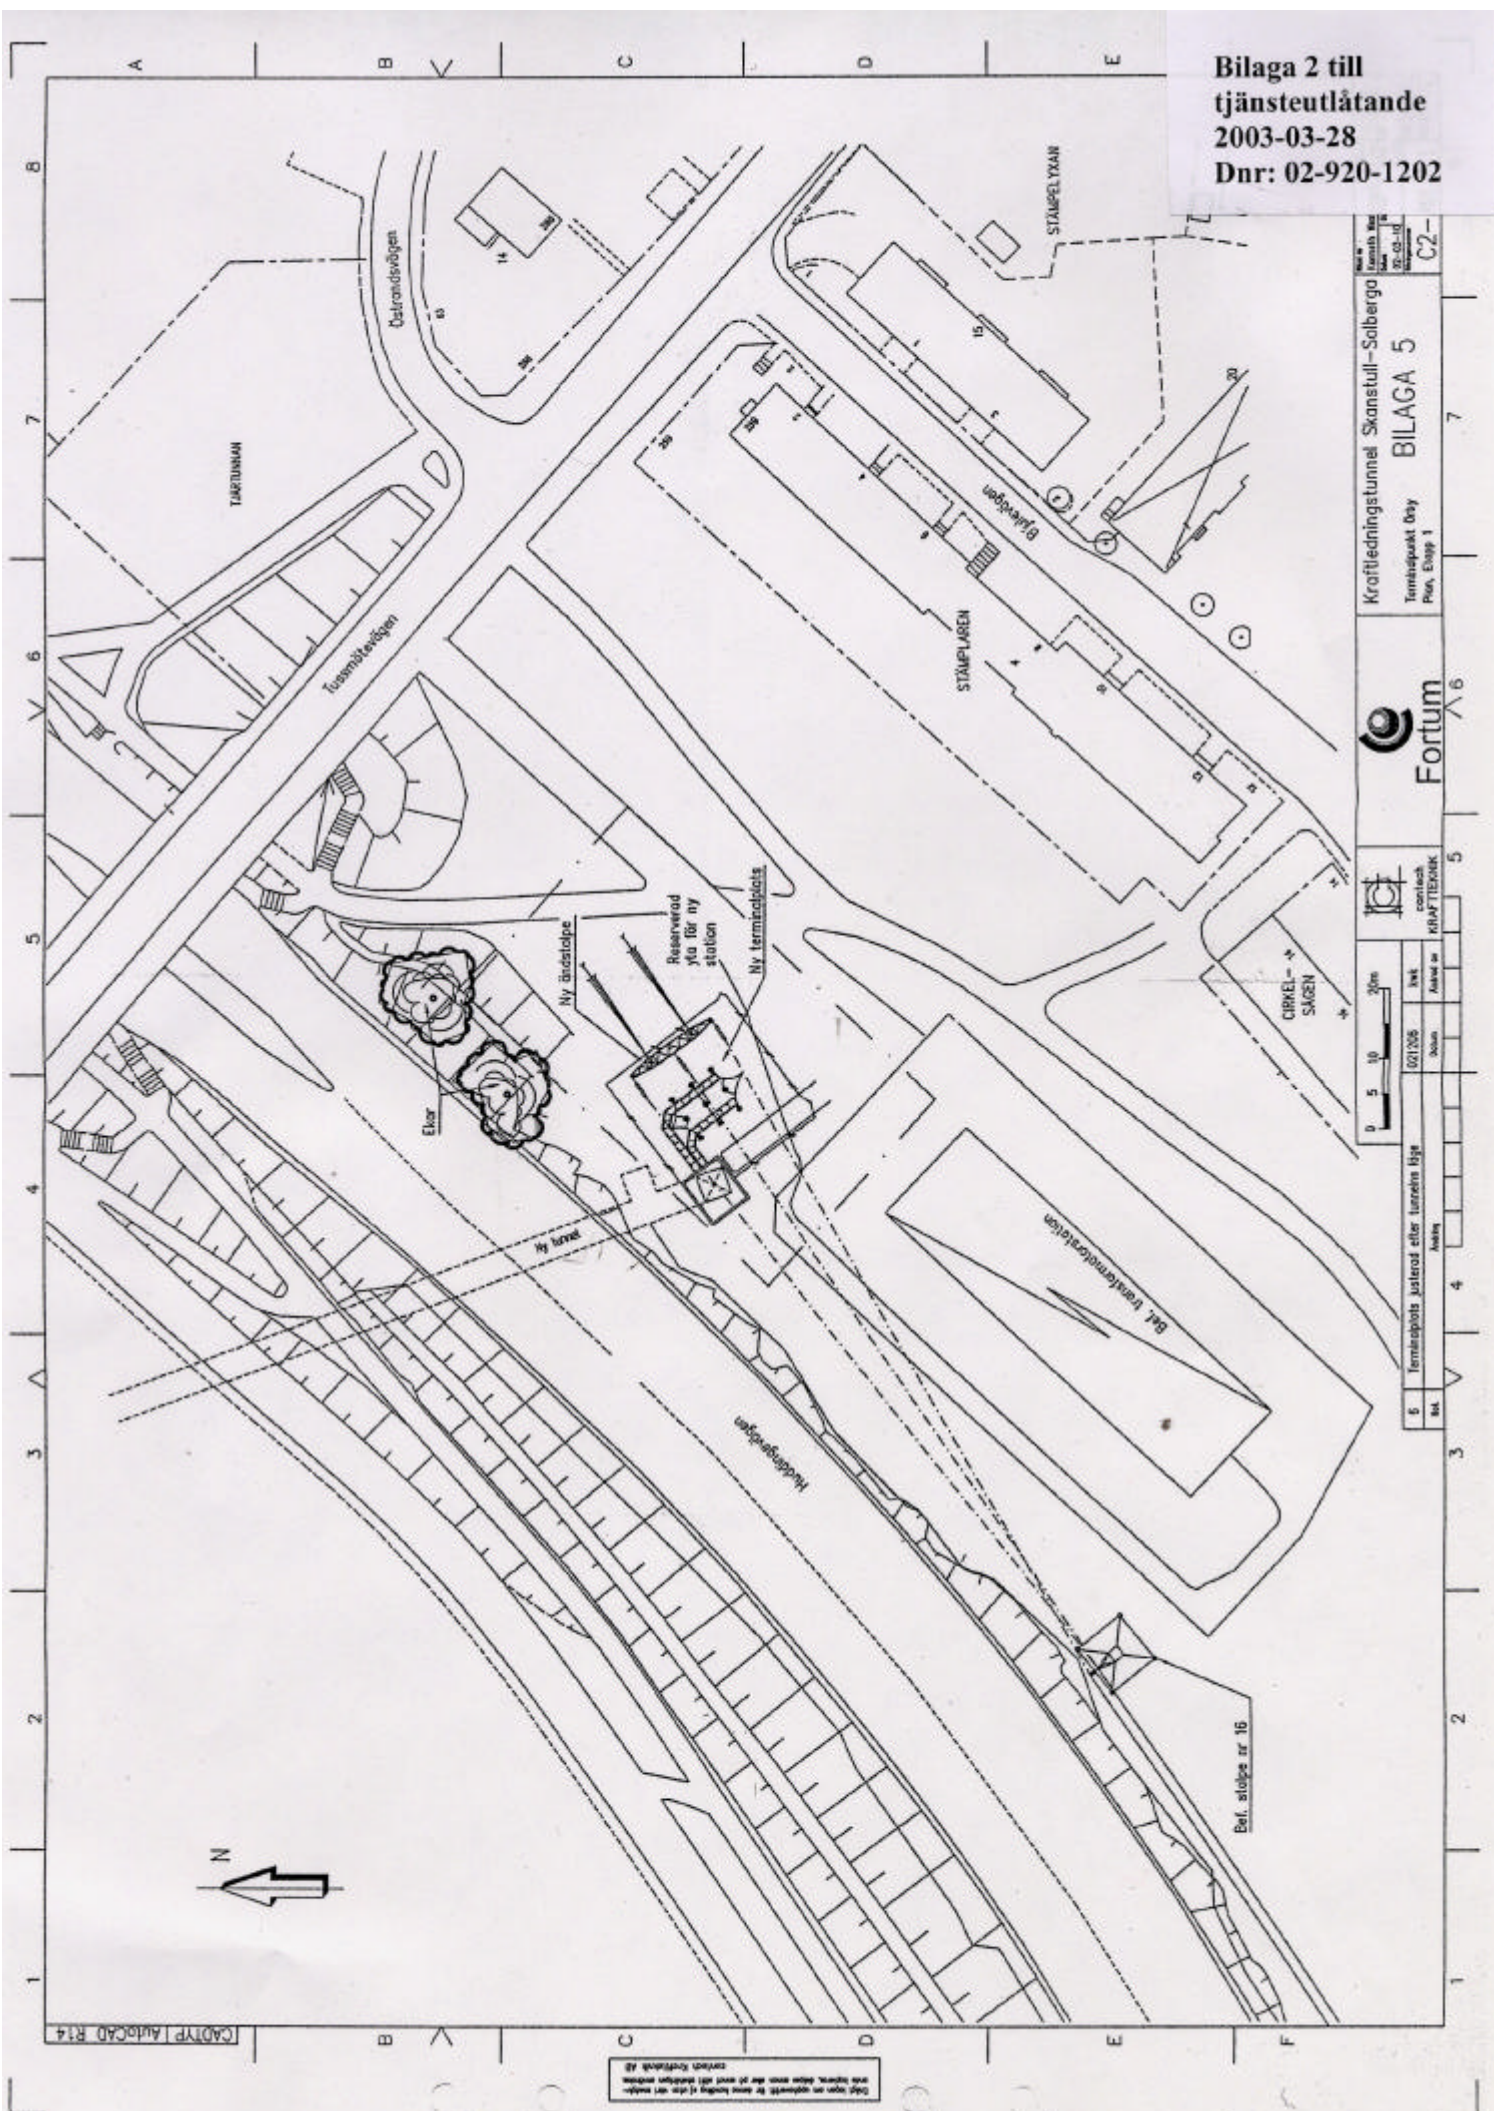

Kraftledningstunnel Skanstull-Solberga
Terminspunkt Öst
Påsk, Etapp 1
BILAGA 5
C2-

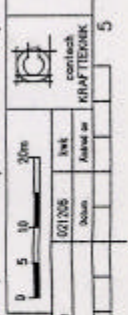

6	Terminspolis i utredning efter länrens tillg.	Arkiv	001/205	Arkiv nr	1001/205
5	Terminspolis i utredning efter länrens tillg.	Arkiv	001/205	Arkiv nr	1001/205

Ödla ytor är utmärkt för annan bebyggelse i plan- och tvärsnitt. Detta gäller även om ytan är utmärkt för annan bebyggelse i plan- och tvärsnitt.

CADTYPE AutoCAD R14